



Laite **Valaisin** Teho w **600 w** Valmistaja **2012**  
Puutarhakäyttö w  
Mallikuva **Lämpökuva**

Huom

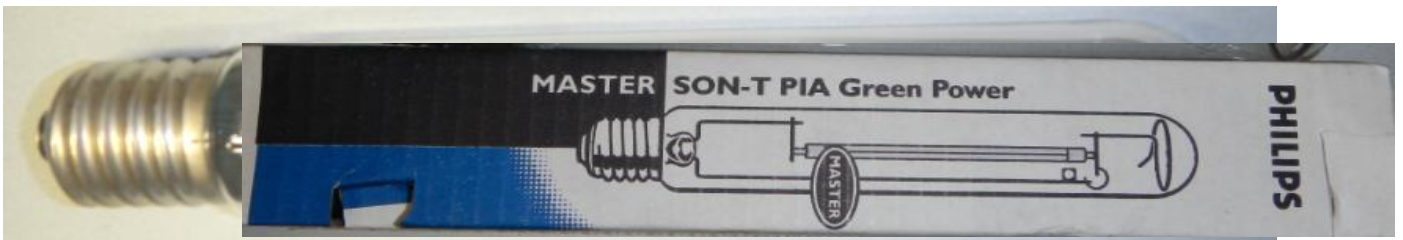

\*c nousi \*c  
Kuva1 ULKOPUOLI – KUORI + 22 -26






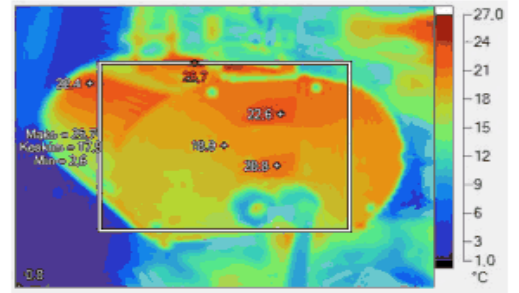


Mittaukset kuvina ja mittausarvoina  
Käyrämuoto - kulmaero

Data U,I, P,S,Q, cos

Harmoninen jännite ja virta

L1 L2 L3

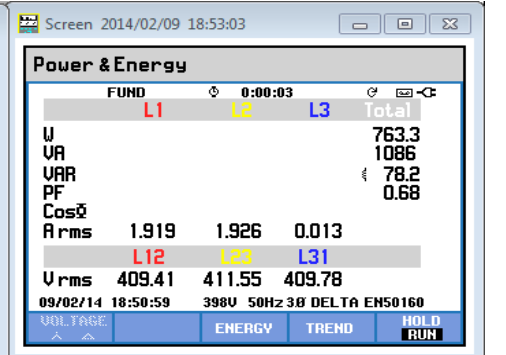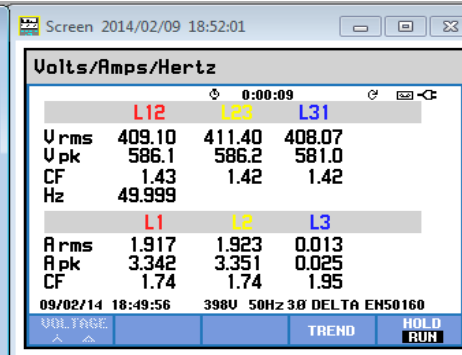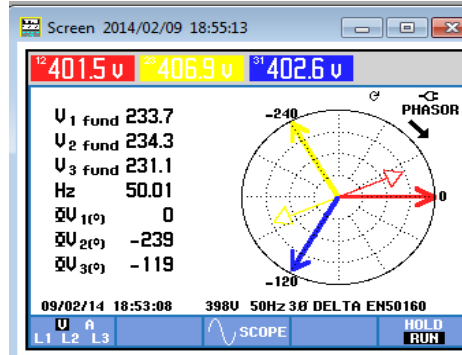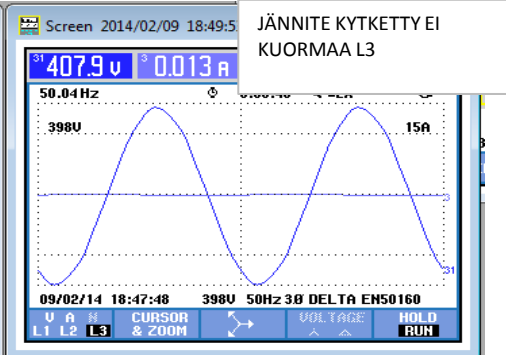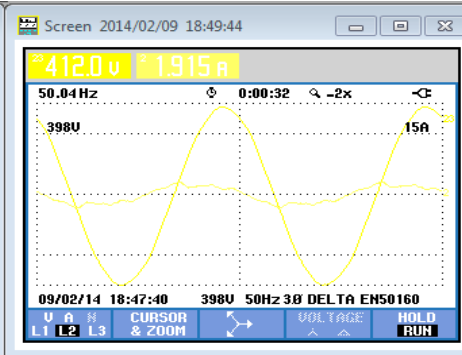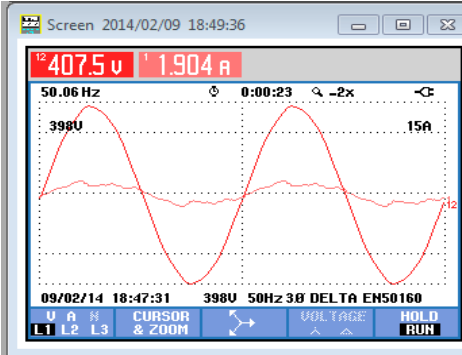

1 = 50 Hz  
3=150 5=250 7=350 9=450

Posti osoite

Yhteystiedot

Puhelin

www osoitteet

Selekto

Kyntäjantie 17

60800 Ilmajoki

Tuomo Ojala

[tuomo.ojala@selekto.fi](mailto:tuomo.ojala@selekto.fi)

0400628447

[www.selekto.fi](http://www.selekto.fi)

[info@selekto.fi](mailto:info@selekto.fi)

## Energiankulutus

Power & Energy			
FUND 0:10:01			
	L1	L2	L3 Total
W			734.4
VA			1043
VAR			95.6
PF			0.69
cosφ			
Wh			121.6
VAh			173.3
VARh			16.1
START 09/02/14 19:22:10 0:10:00			
	PULSE CNT ON OFF	CLOSE ENERGY	MANUAL COUNT+1
			RESET ENERGY
I <sub>rms</sub>	1.881	1.887	0.013
	L12	L23	L31
U <sub>rms</sub>	401.86	400.79	401.23
09/02/14 19:22:15 398V 50Hz 3Ø DELTA EN50160			
VOLTAGGE	ENERGY	TREND	HOLD RUN

TESTISSÄ	10min	121 wh
Kulutus / 1h		726 Wh
Aika / vrk		10 h
	yht	7260 Wh
	=	7,26 kWh
Vuodessa		365 vrk
	yht	2649,90 kWh
Energiahinta / kwh		13 senttiä
		34448,7 senttiä
		344,5 €

## TIETOA

KURISTIMET 1 kpl



LAMPPUTYYPPI



SYTYTIN 1 kpl



KONDENSAATTORI 1 kpl




# HARMONISSET tarkemmin L 123


1 - 50 kpl

50 Hz -2500 Hz


## U harmoniset VAIHE L1

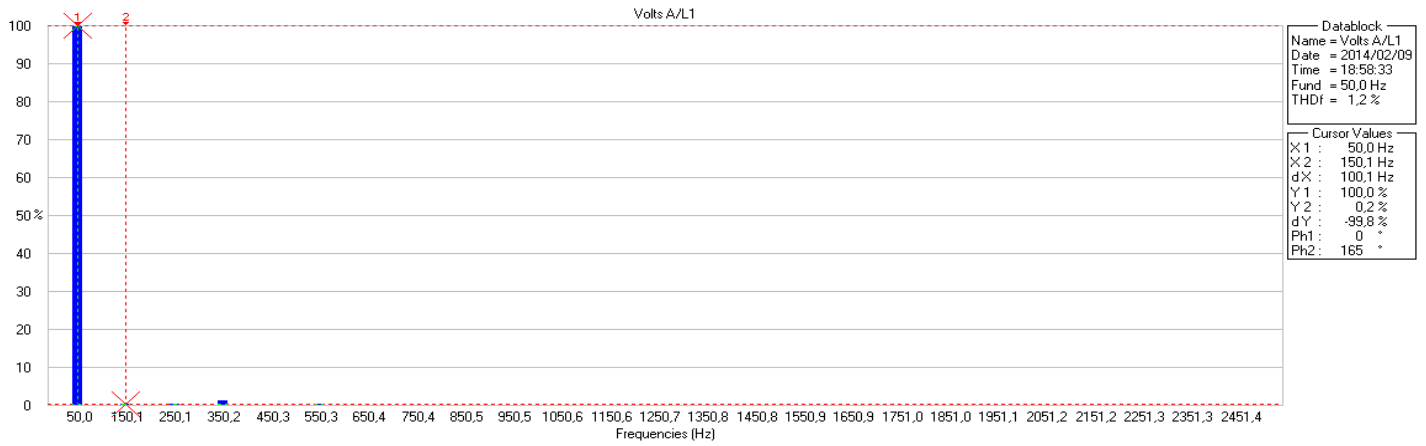


## U harmoniset VAIHE L2

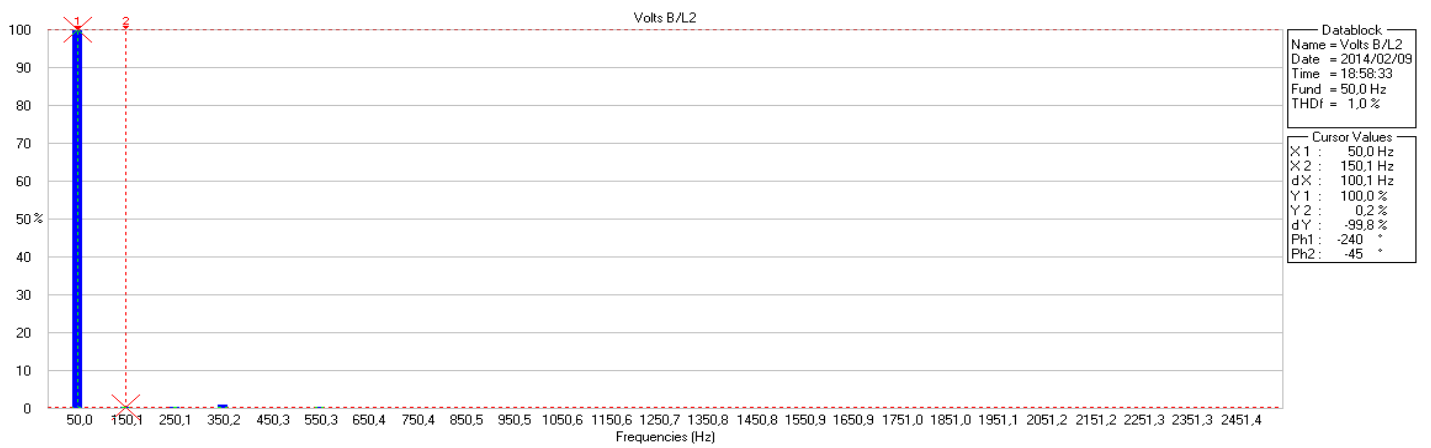


## U harmoniset VAIHE L3

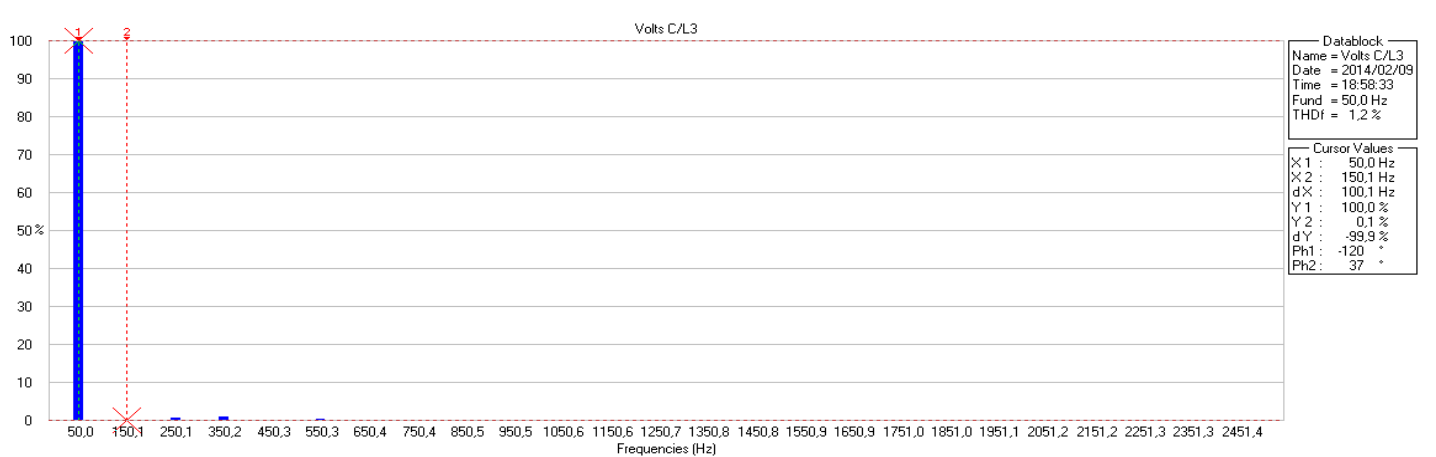

### I harmoniset VAIHE L1


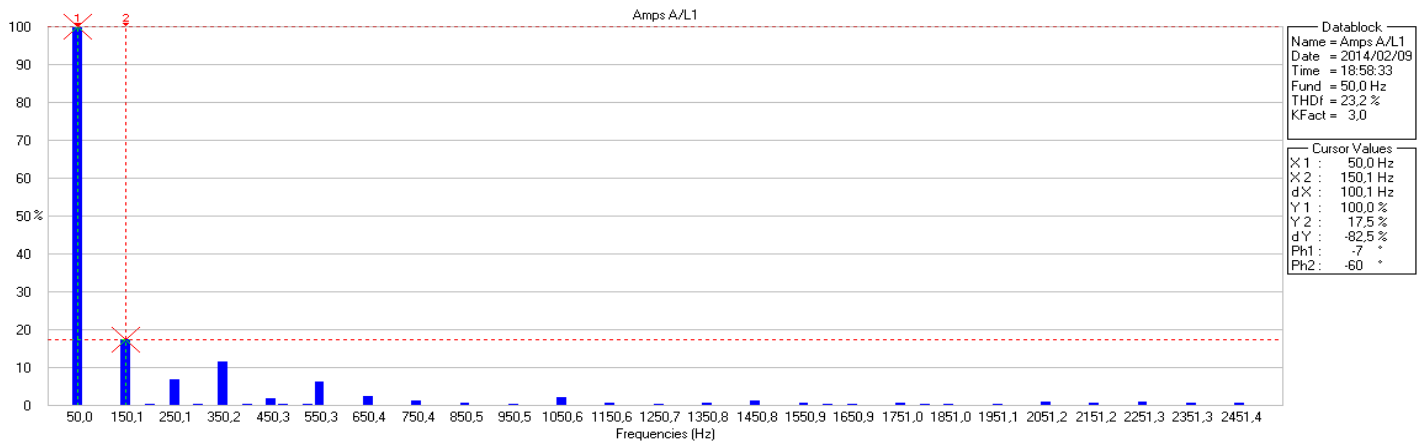


### I harmoniset VAIHE L2

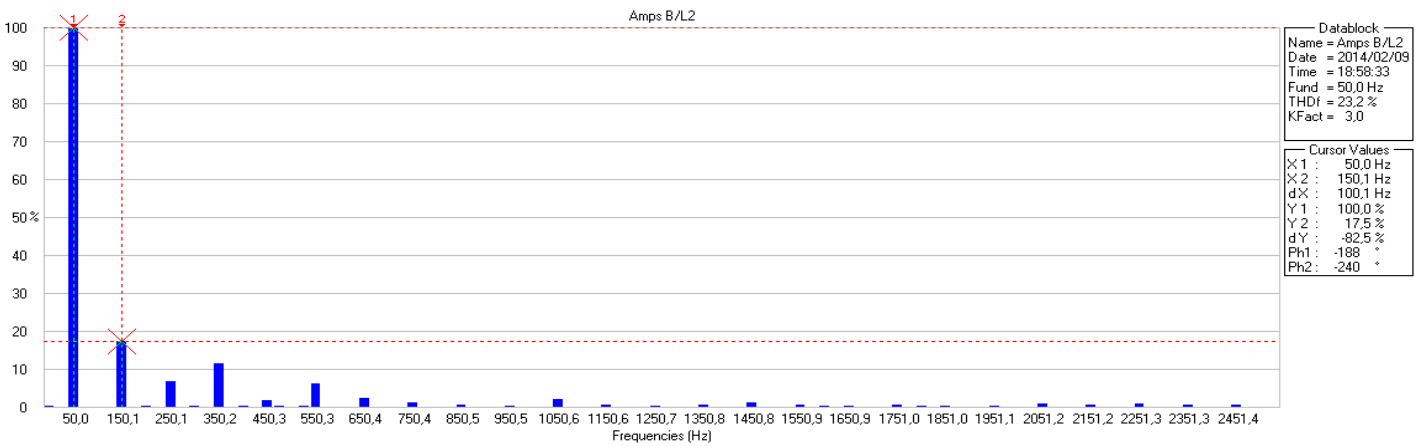


### I harmoniset VAIHE L3

VAIHEELLA EI KUORMITUSTA % SUURET

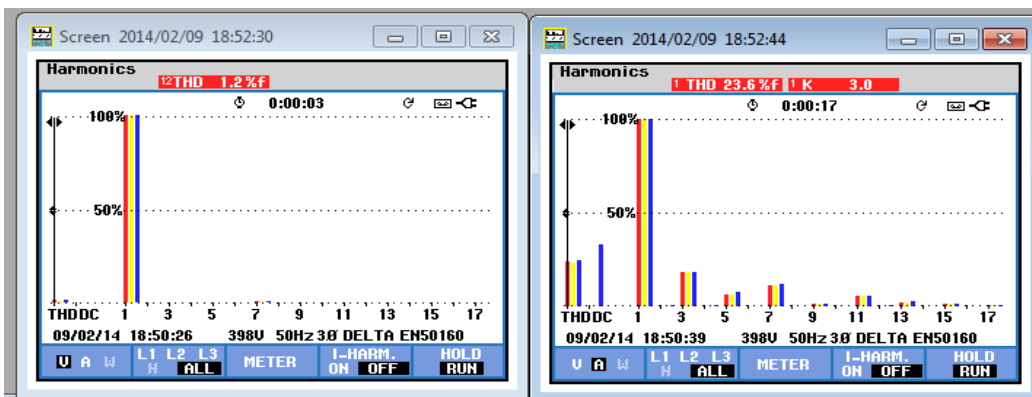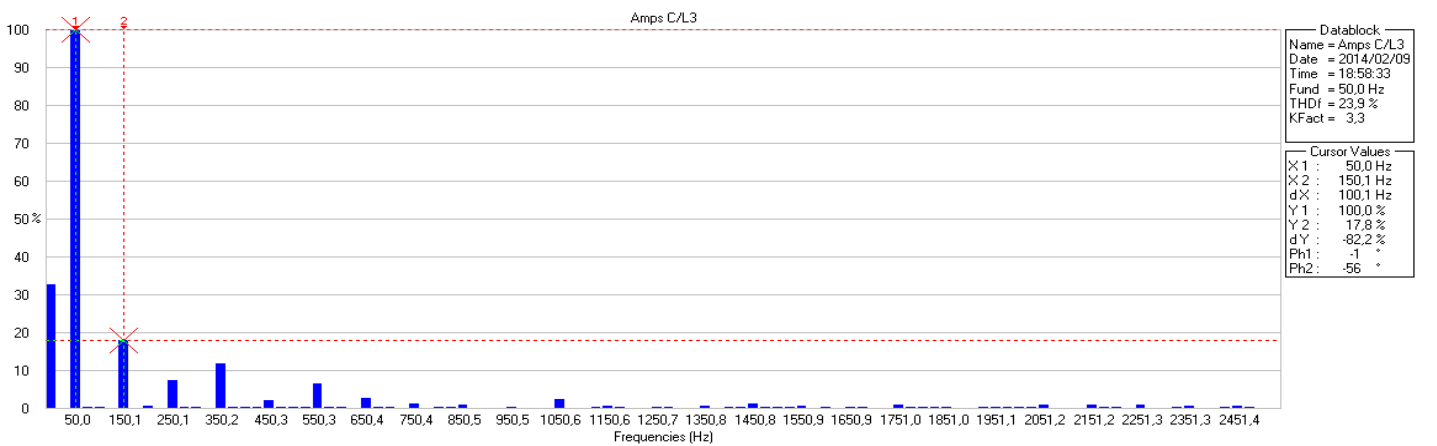


Käynnistysvirta max A  
 Meni mittausalueen yli asetellussa > ei saatu arvoja


norm A

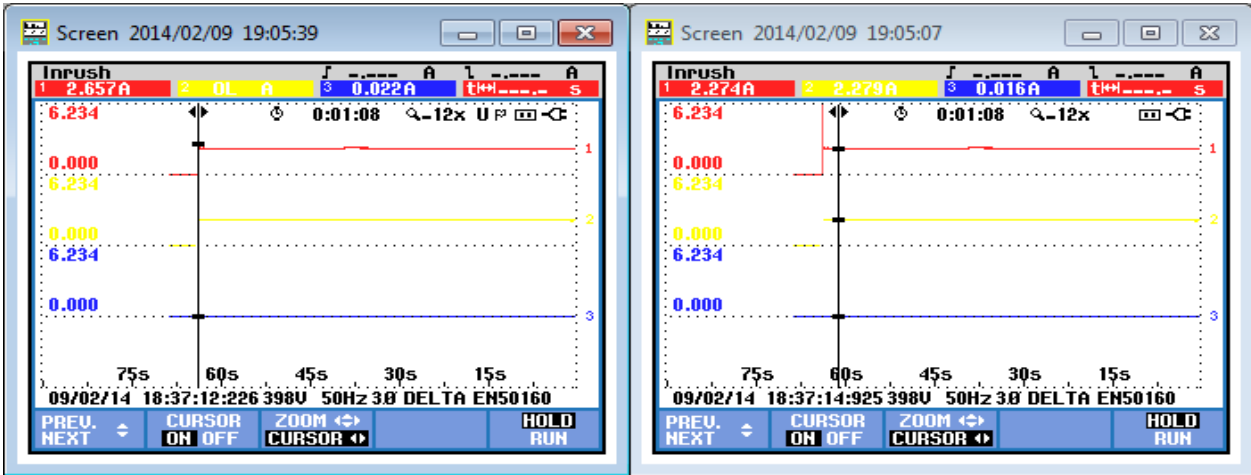

### JÄNNITE KÄYRÄ

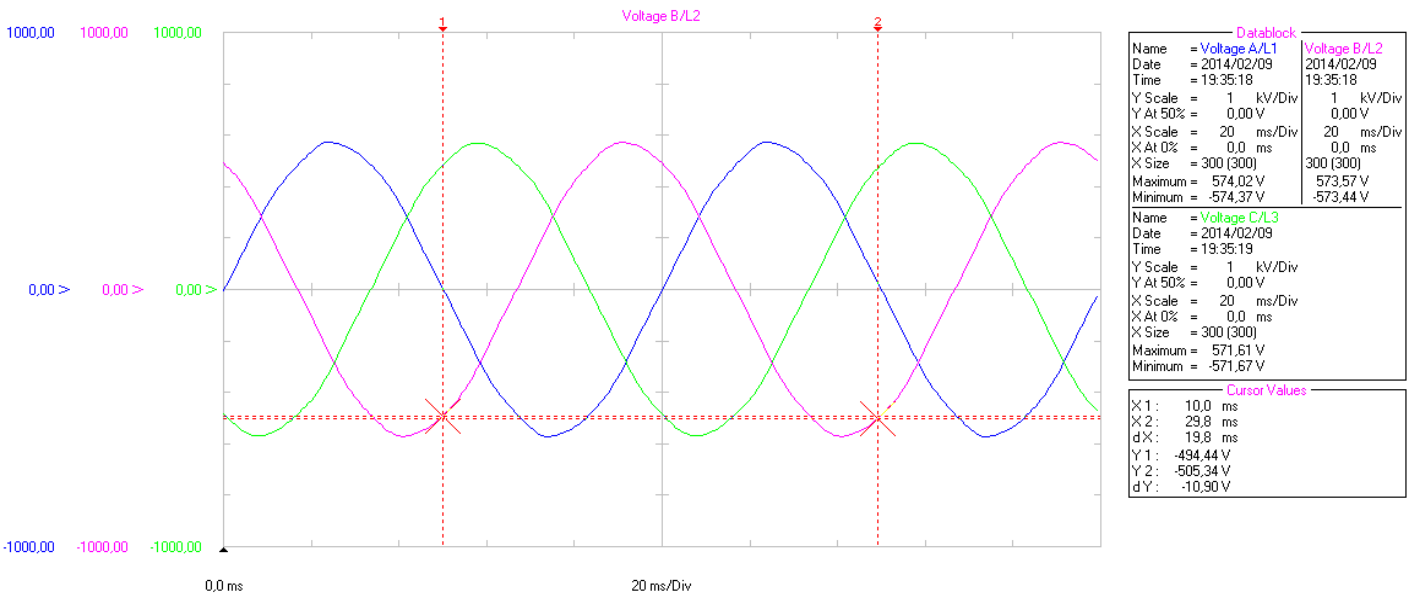

### VIRTA KÄYRÄ

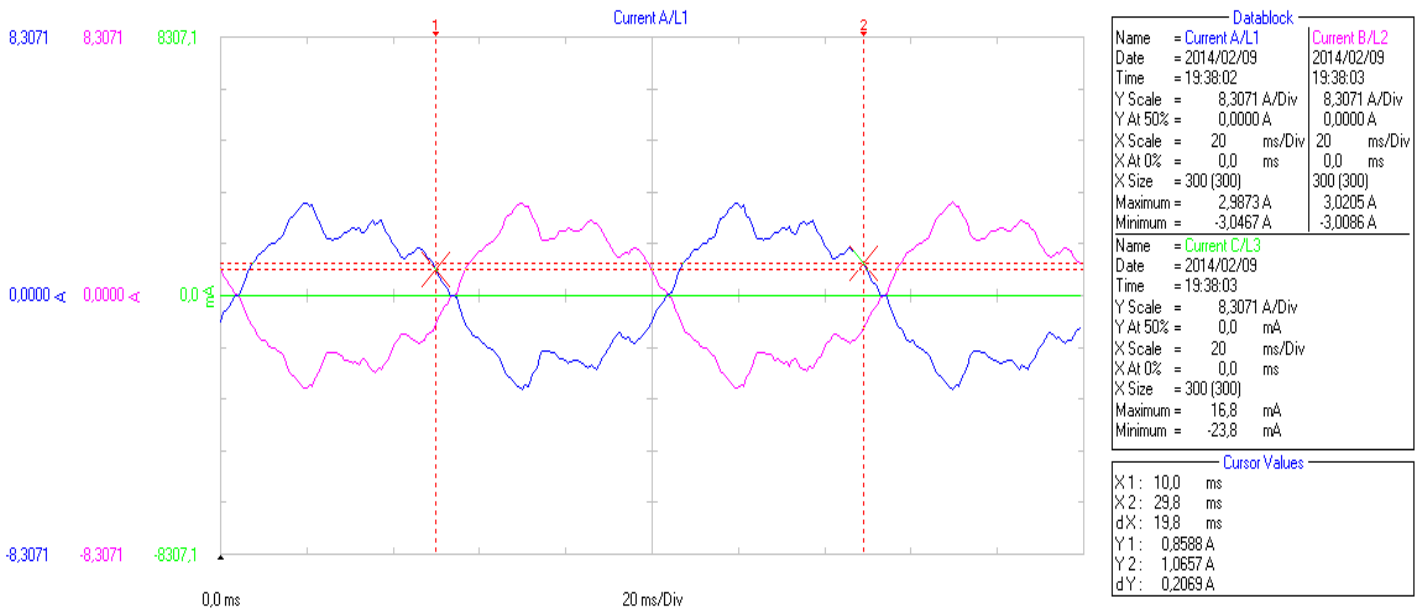

HETI KÄYNNISTYKSEN JÄLKEEN NOIN 1MIN PÄÄSTÄ

